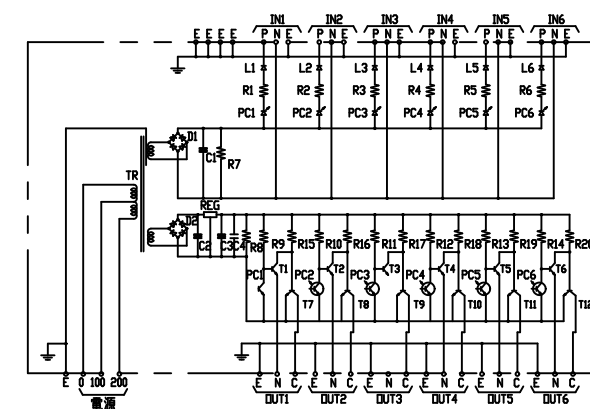
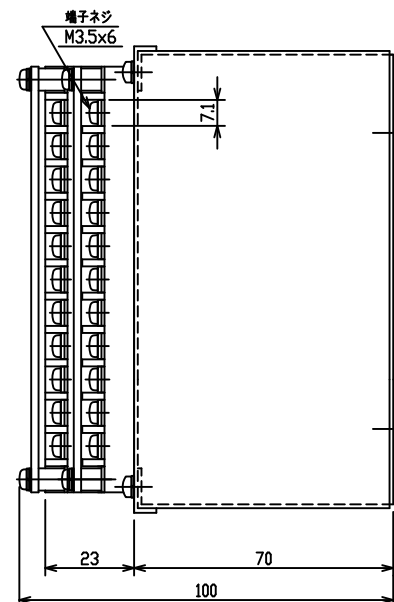


[illegible]

記 号	名 称
TR	変圧器
D1~D2	ダイオードブリッジ
C1~C4	コンデンサ
REG	定電圧制御器
R1~R20	抵抗器
L1~L6	LED
PC1~PC6	フォトカプラ
T1~T12	トランジスタ

型式	BRNM-T6
検定合格番号	T47989
最大コモン数	6
防爆構造及び対象ガス	I3aG4
入力電源	AC 50/60Hz
出力トランジスタ最大定格	AC/DC250V
出力トランジスタ使用定格	DC28V 400mA
本安回路定格	DC10V 12mA
外部許容インダクタンス	1.3mH
外部許容キャパシタンス	0.2 μ F
リレー装置の設置場所	非危険場所
(IP20以上の全閉箱に収納)	
消費電力	3.0VA
注意事項	回路及び部品の改造禁止

1. 電源側のE端子はD種接地工事が必要です。
2. 電源電圧は電源側端子板に記載してある値 $\pm 10\%$ で御使用下さい。
3. 使用周囲温度はバリア、検出器（スイッチ部）共に $-20\sim 60^{\circ}\text{C}$ です。
4. 検定銘板を6枚付属致しますので、検出器（スイッチ部）へ取付けて下さい。

NAKAMURA ELECTRIC
MFG. CO., LTD.